A3

出隅面木を示す

15

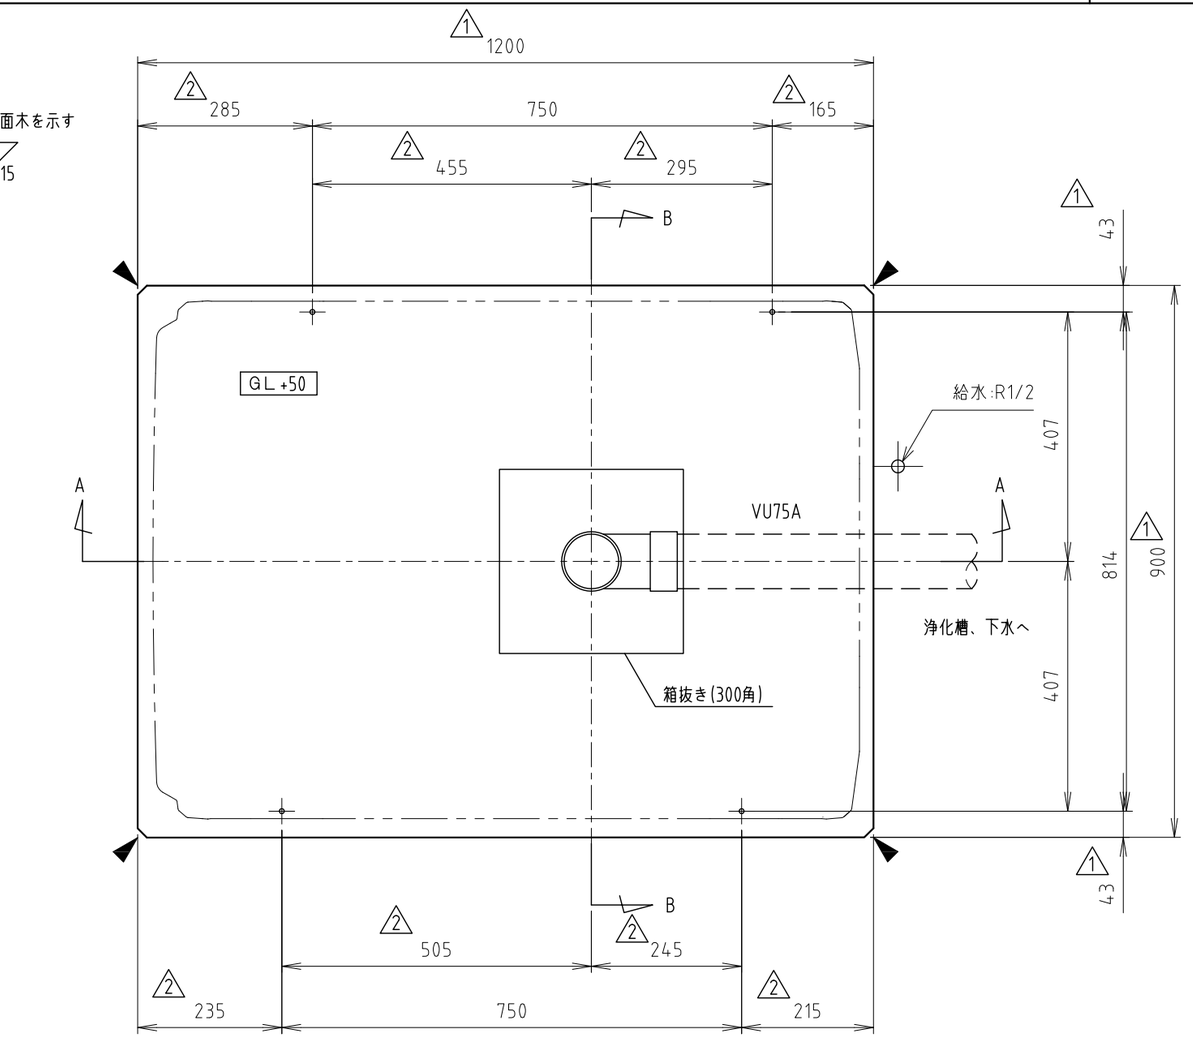

基礎平面図

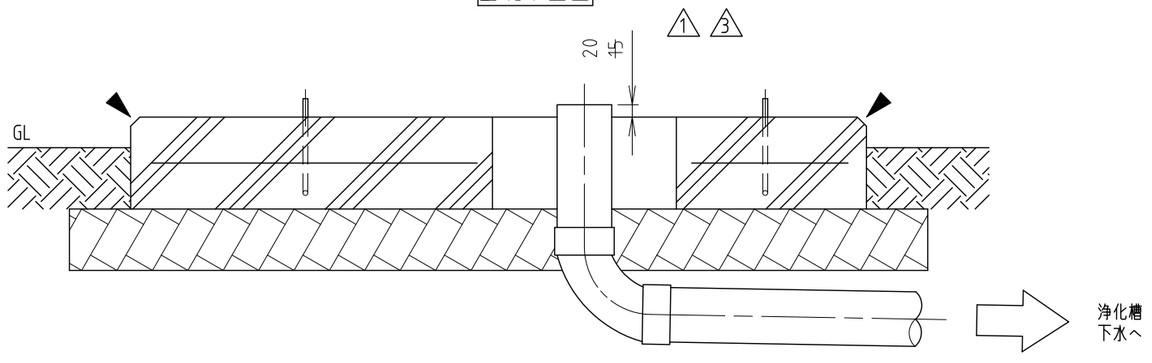

A-A 断面図

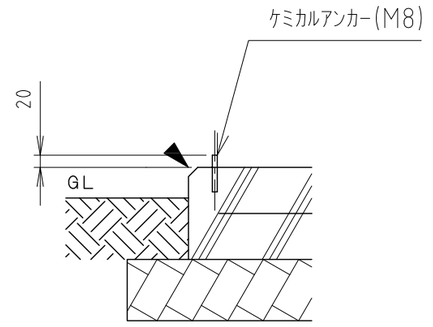

後施工の場合はケミカルアンカーをご使用ください。

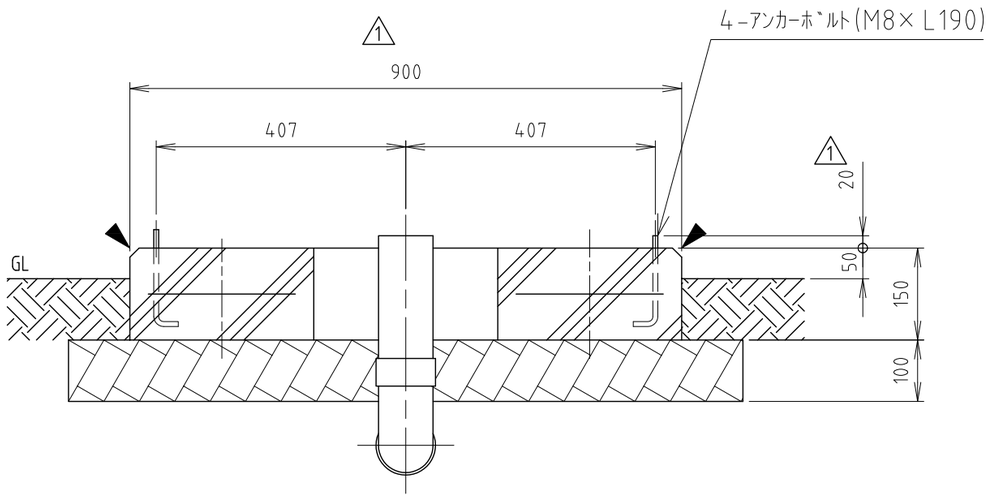

B-B 断面図

※ 排水勾配は1/100以上とすること。
※ アンカーボルトは製品に付属しておりません。
※ アンカーボルトの位置を確認してください。
※ 箱抜きを行ってください。据付時に配管接続が困難になります。
※ 排水はVU管を使用してください。(VP管は使用できません。)
※ 土間、犬走りは状況に応じて後施工のこと。

材料仕様		符号	改訂事項	日付	担当	承認
コンクリート強度	Fc=21N/mm²	1	基礎図全寸法、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄと排水管の突出高の改訂	2017/5/23	望月	町田
砕石地業	RC-40	2	アンカー固定穴位置変更	2017/6/12	望月	町田
鉄筋	溶接金網(JIS G3551) φ6-150角	3	床フランジ変更に伴う配管高さ変更(15⇒20)	2018/4/10	月岡	町田
その他		4				

日付	2017 0303	尺度	1:10	品目コード				機種	TU-iXWH
設計	望月	製図	望月	検図	波多野	承認	城	名称	TU-iXWH,参考基礎図
Hamanetsu								図番	IX-KS-21600,03